

Test Report


nanoe™ device inhibits activity of adhered canine herpesvirus by 99.5% in 4 hours

Test outline

- (1) Testing organisation: Rakuno Gakuen University, School of Veterinary Medicine
- (2) Test subject: Adhered canine herpesvirus
- (3) Test volume: 45L enclosed box (350×350×400mm)
- (4) Test result: Inhibited 99.5% in 4 hours


Test ambient

45L box

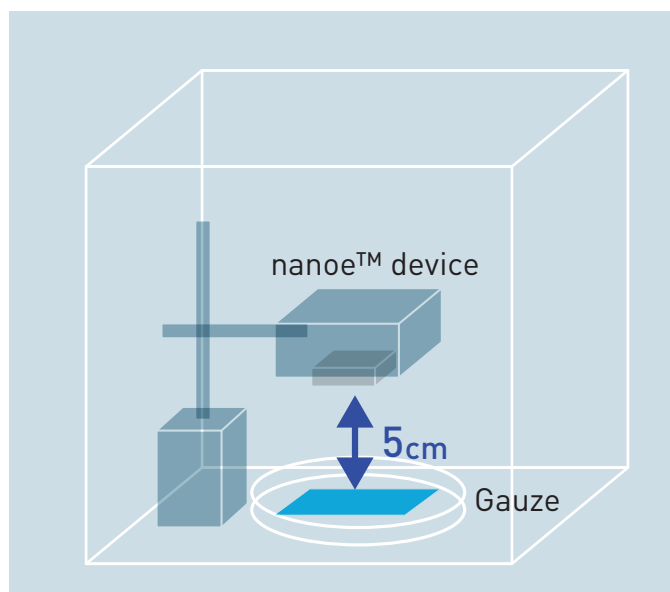

Test result

Canine herpesvirus

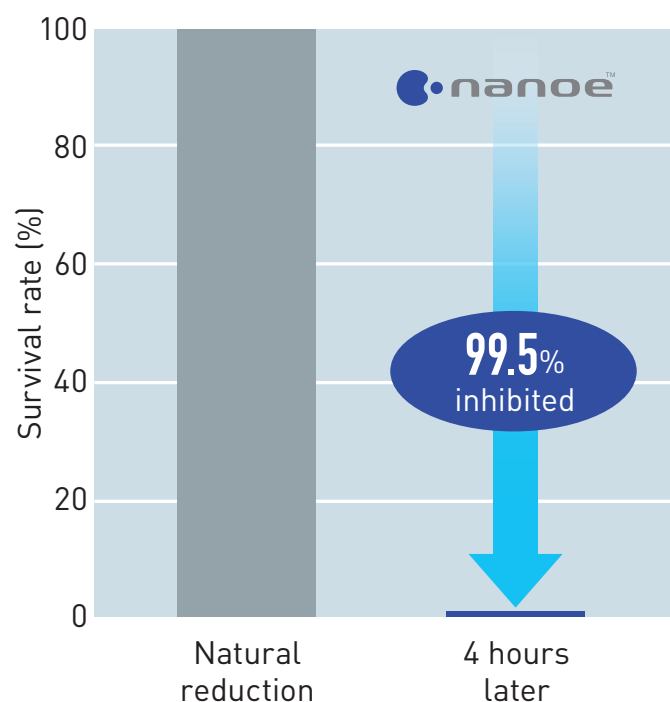

パナソニック電工株式会社 殿

試験報告書

nanoe 発生装置による犬ヘルペスウイルスに対する
不活化性能評価試験

平成 22 年 3 月 13 日

北海道江別市文京台緑町 5 8 2 番地
酪農学園大学 獣医学部
桐澤

