

Test Report


nanoe™ X device inhibits activity of adhered malassezia furfur by 99.7% in 4 hours

Test outline

- (1) Testing organisation: Chiba University, Medical Mycology Research Center
- (2) Test subject: Adhered malassezia furfur
- (3) Test volume: 45L enclosed box (350×350×400mm)
- (4) Test result: Inhibited 99.7% in 4 hours


Test ambient

45L box

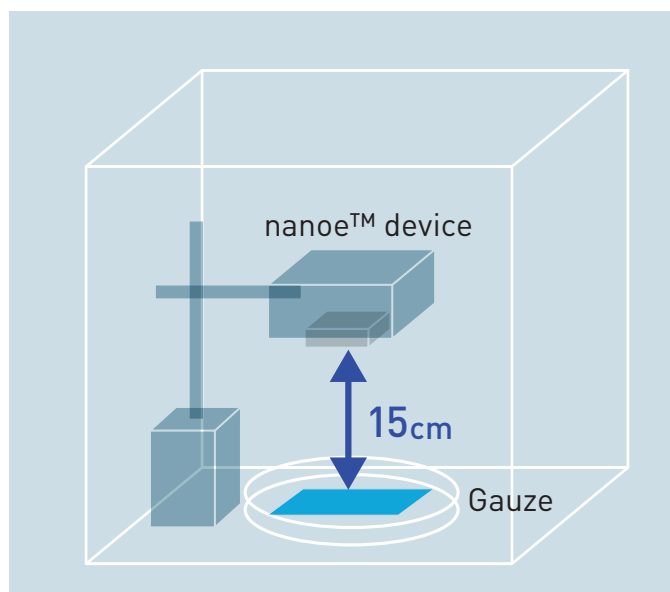

Test result

Malassezia furfur

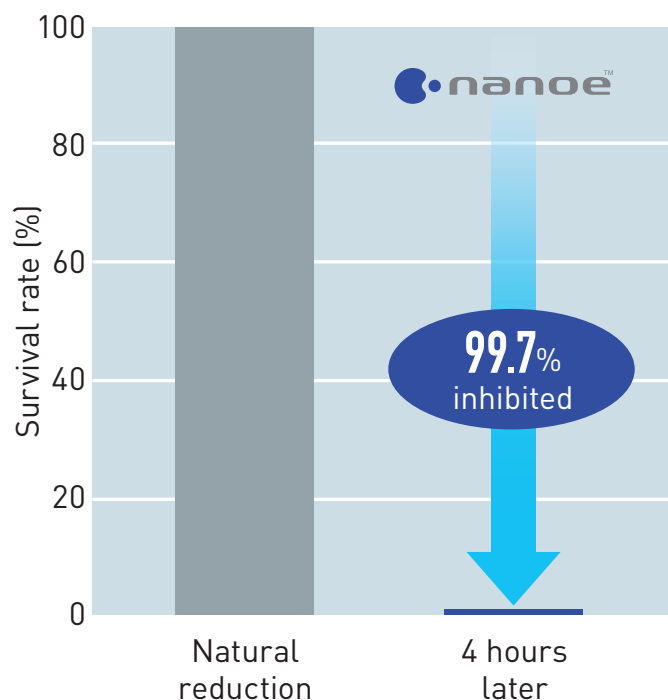

平成 24 年 1 月 18 日

パナソニック株式会社 殿

静電霧化微粒子水(ナノイー)によるマラセチアの
不活化効果検証実験

報告書

千葉大学真菌医学研究センター

矢口

