

Test Report


An air conditioner equipped with nanoe™ X inhibits activity of adhered moraxella osloensis by 99.4% in 8 hours

Test outline

- (1) Testing organisation: Japan Food Research Laboratories
- (2) Test subject: Adhered moraxella osloensis
- (3) Test volume: Approx. 24 m³ laboratory (2.73×3.64×2.4m)
- (4) Test result: Inhibited 99.4% in 8 hours
- (5) Report No.: 18084378001-0101


Test ambient

Approx. 24 m³

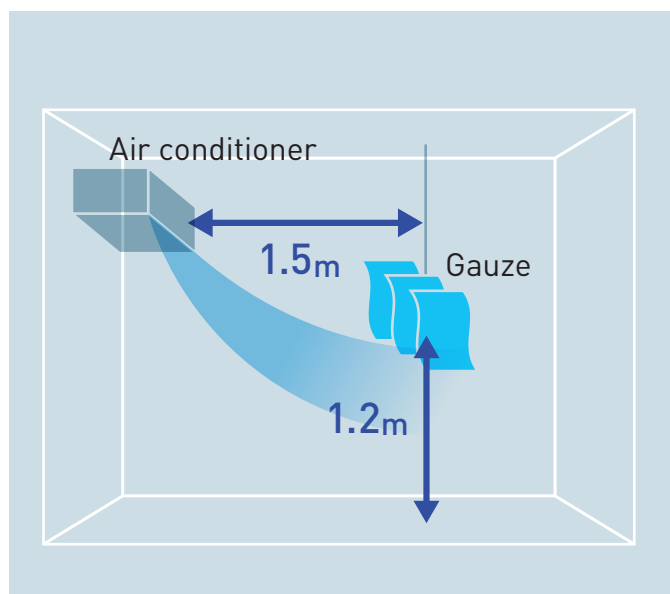

Test result

Moraxella osloensis

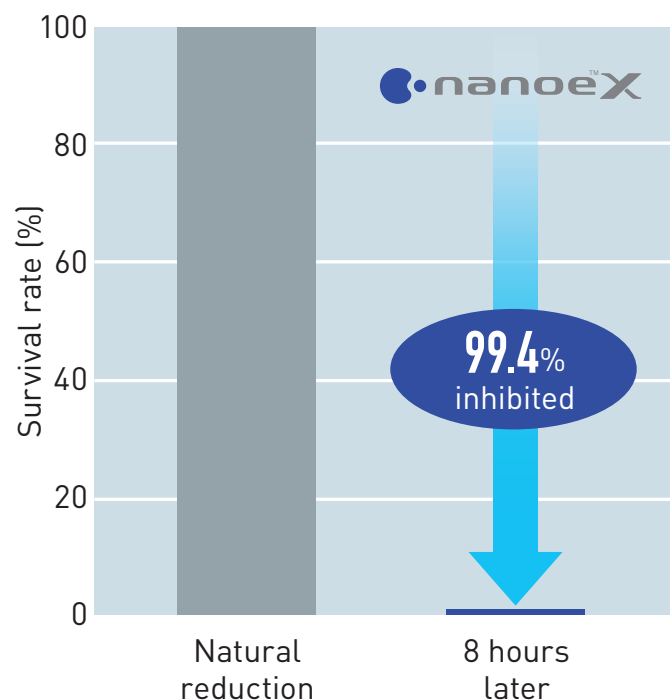

試験報告書

依頼者 パナソニック株式会社

一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木町52番1号



検体 nanoeX デバイス

表題 除菌効果試験

2018 年(平成 30 年)08 月 02 日当センターに提出された上記検体について試験した結果をご報告いたします。