

## Test Report


**An air conditioner equipped with nanoe™ X reduces cigarette smoke odour intensity by 0.7 levels in 2 hours**

### Test outline

- (1) Testing organisation: Gunma Analysis Center co.,Ltd.
- (2) Test subject: Adhered cigarette smoke odour
- (3) Test volume: Approx. 139.2m<sup>3</sup> laboratory (8×6×2.9m)
- (4) Test result: Odour intensity reduced 0.7 levels in 2 hours
- (5) Report No.: No27055


### Test ambient

Approx. 139.2m<sup>3</sup>

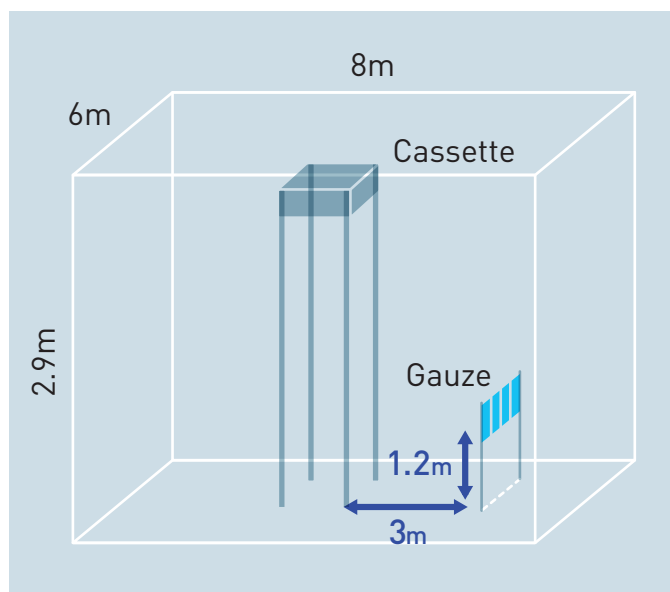

### Test result

Cigarette smoke odour

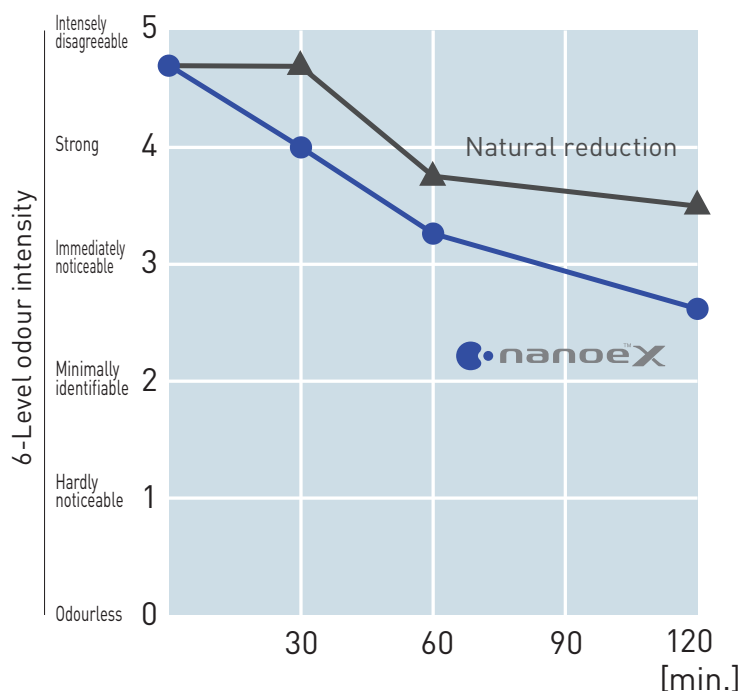

# 臭気分析報告書

平成 27年 10月 23日

パナソニック株式会社 アプライアンス社  
大型空調ビジネスユニット 様

計量証明事業登録 環第7号  
臭気測定認定事業所登録  
第265(04)号  
株式会社 群馬分析センター  
高崎市下大島町625番地  
TEL 027-395-0606

代表取締役 浅川千佳夫

試験名 ナノイー搭載試作エアコンの脱臭効果測定

試験年月日 平成 27年 10月 15日