

FY-E35PMAW 220V

適用坪數 ~70 坪

風量：350m³/h

適用管道直徑 Ø150

適用坪數計算基準：以居家空間，樓高3公尺，
每小時0.5次換氣



FY-E15DZ1AW 220V

適用坪數 ~30 坪

風量：150m³/h

適用管道直徑 Ø100

適用坪數計算基準：以居家空間，樓高3公尺，
每小時0.5次換氣



電源	風量調整	輸入功率 [W]	電流 [A]	風量 [m³/h]	機外靜壓 [Pa]	溫度交換效率[%]		全熱交換效率[%]		噪音 [dB(A)]	重量 [kg]
						冷房	暖房	冷房	暖房		
220V-60Hz	特強	230	1.05	350	90	59	81	71	74	38	48
	強	222	1.01	350	50	59	81	71	74	37.5	
	弱	125	0.57	245	0	66	83	71	77	31	

以弱風運轉24小時，每個月花費約395元 以331-500度為平均家庭用電量，根據台電2012年10月起實施夏季(6-9月)電價為4.39元，每月為30天為計算標準。

*過濾PM2.5系列機種 FY-E15PMAW/ E25PMAW/ E35PMAW，通過台灣SGS檢測之結果。報告編號：US/2017/B0493，US/2017/B0494，US/2017/B0495
PM2.5濾網為耗材，需定期更換確保過濾效果。




電源	風量調整	輸入功率 [W]	電流 [A]	風量 [m³/h]	機外靜壓 [Pa]	溫度交換效率[%]		全熱交換效率[%]		噪音 [dB(A)]	重量 [kg]
						冷房	暖房	冷房	暖房		
220V-60Hz	特強	115	0.52	150	105	59	79	67	73	29	27
	強	90	0.41	150	65	59	79	67	73	29	
	弱	50	0.23	100	0	68	80	73	76	23	

以弱風運轉24小時，每個月花費約158元 以331-500度為平均家庭用電量，根據台電2012年10月起實施夏季(6-9月)電價為4.39元，每月為30天為計算標準。

FY-E35PMAW 設計.施工用圖


單位：mm(毫米)

* 請於主機側方預留檢修口(檢修口尺寸：450x450mm)

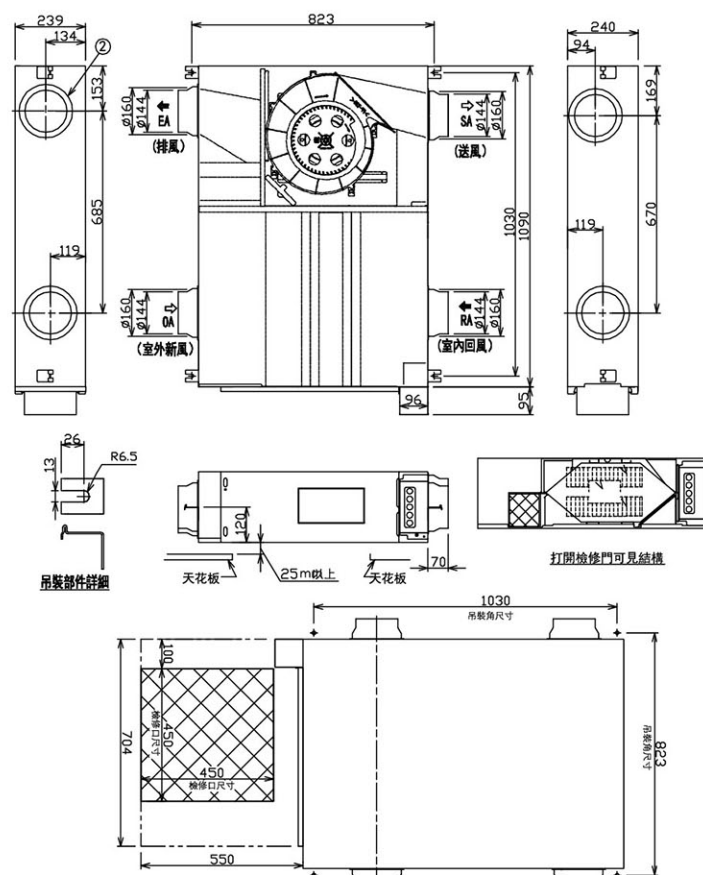


雙點線內部為檢修保留區 不可設置其他裝置

靜壓風量特性曲線圖

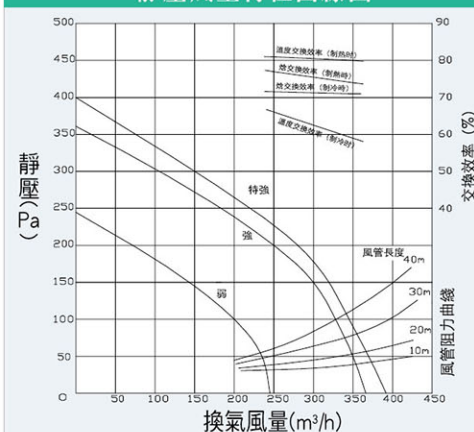

接線配置圖

FY-E35PMAW (220V) 控制另購

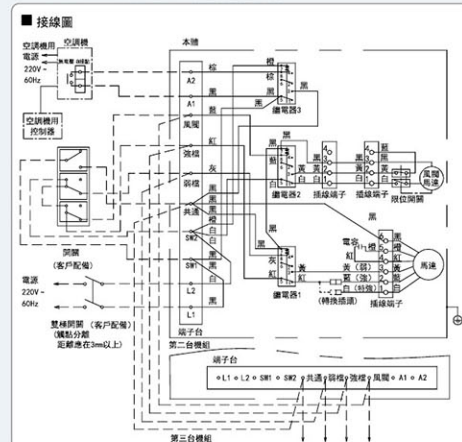


* 電源電線和開關之間的連接線推薦使用60227IEC10型，規定的額定電壓為300V/500V的電線(硬線)，各線芯的公稱截面積為1.5mm²規格。

FY-E15DZ1AW 設計.施工用圖


單位：mm(毫米)

* 請於主機側方預留檢修口(檢修口尺寸：450x450mm)

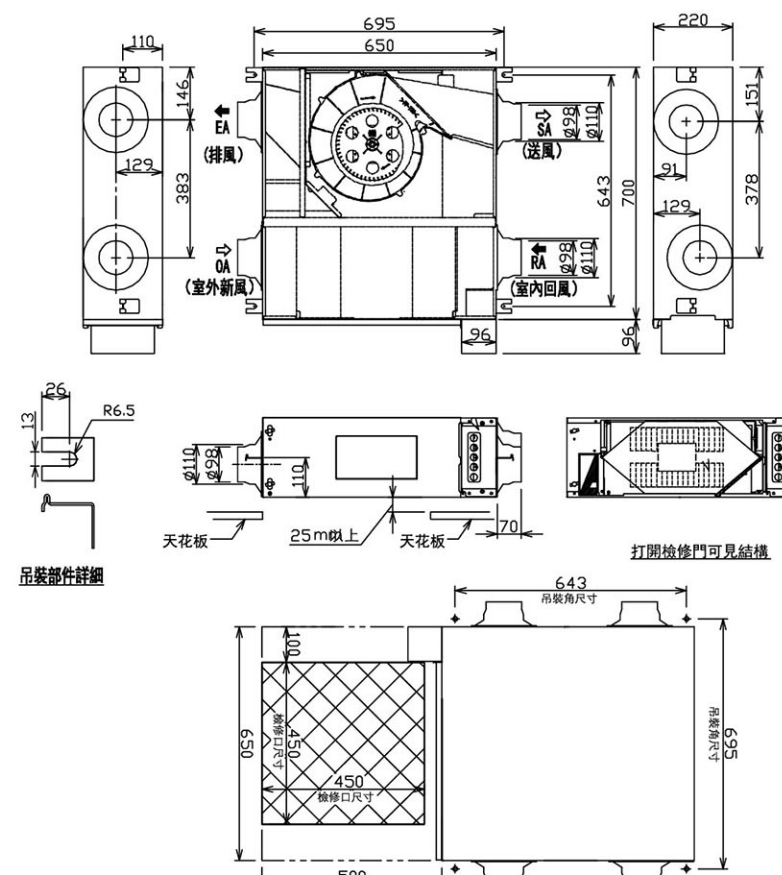


雙點線內部為檢修保留區 不可設置其他裝置

靜壓風量特性曲線圖

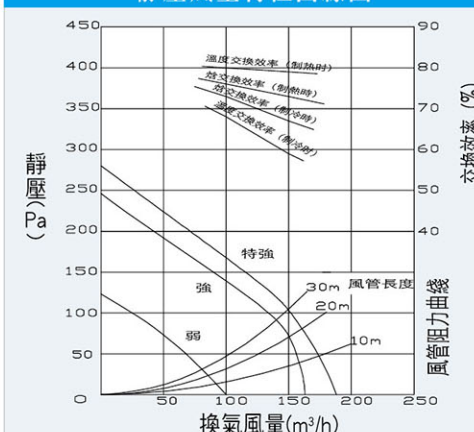

接線配置圖

FY-E15DZ1AW (220V) 控制另購

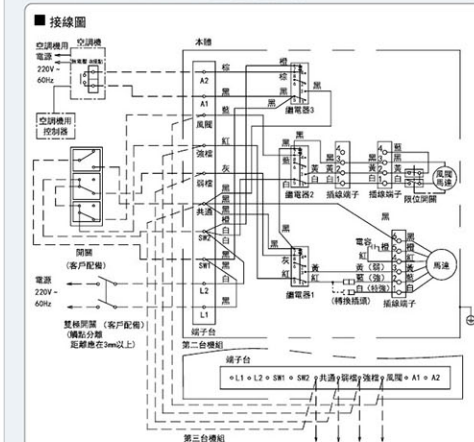

* 電源電線和開關之間的連接線推薦使用60227IEC10型，規定的額定電壓為300V/500V的電線(硬線)，各線芯的公稱截面積為1.5mm²規格。

FY-E25DZ1AW 220V

適用坪數 ~50坪

風量：250m³/h

適用管道直徑 Ø150

適用坪數計算基準：以居家空間，樓高3公尺，
每小時0.5次換氣



FY-E35DZ1AW 220V

適用坪數 ~70坪

風量：350m³/h

適用管道直徑 Ø150

適用坪數計算基準：以居家空間，樓高3公尺，
每小時0.5次換氣



高效過濾網 空調連動 雙換氣模式 高效節能 24小時換氣 低噪音

高效過濾網 空調連動 雙換氣模式 高效節能 24小時換氣 低噪音

電源	風量調整	輸入功率 [W]	電流 [A]	風量 [m³/h]	機外靜壓 [Pa]	溫度交換效率[%]		全熱交換效率[%]		噪音 [dB(A)]	重量 [kg]
						冷房	暖房	冷房	暖房		
220V~60Hz	特強	156	0.71	250	110	60	75	61	67	33	30
	強	146	0.66	250	100	60	75	61	67	33	
	弱	82	0.37	150	0	68	79	73	77	26	

電源	風量調整	輸入功率 [W]	電流 [A]	風量 [m³/h]	機外靜壓 [Pa]	溫度交換效率[%]		全熱交換效率[%]		噪音 [dB(A)]	重量 [kg]
						冷房	暖房	冷房	暖房		
220V~60Hz	特強	282	1.28	350	150	53	78	66	71.5	37	39
	強	255	1.16	350	90	53	78	66	71.5	36.5	
	弱	180	0.82	380	0	53	75	63	70	30.5	


以弱風運轉24小時，每個月花費約259元 以331-500度為平均家庭用電量，夏季6-9月每度電為4.39元，每月為30天為計算標準。

以弱風運轉24小時，每個月花費約569元 以331-500度為平均家庭用電量，夏季6-9月每度電為4.39元，每月為30天為計算標準。


FY-E25DZ1AW 設計.施工用圖

單位：mm (毫米)

* 請於主機下方預留檢修口(檢修口尺寸：450x450mm)

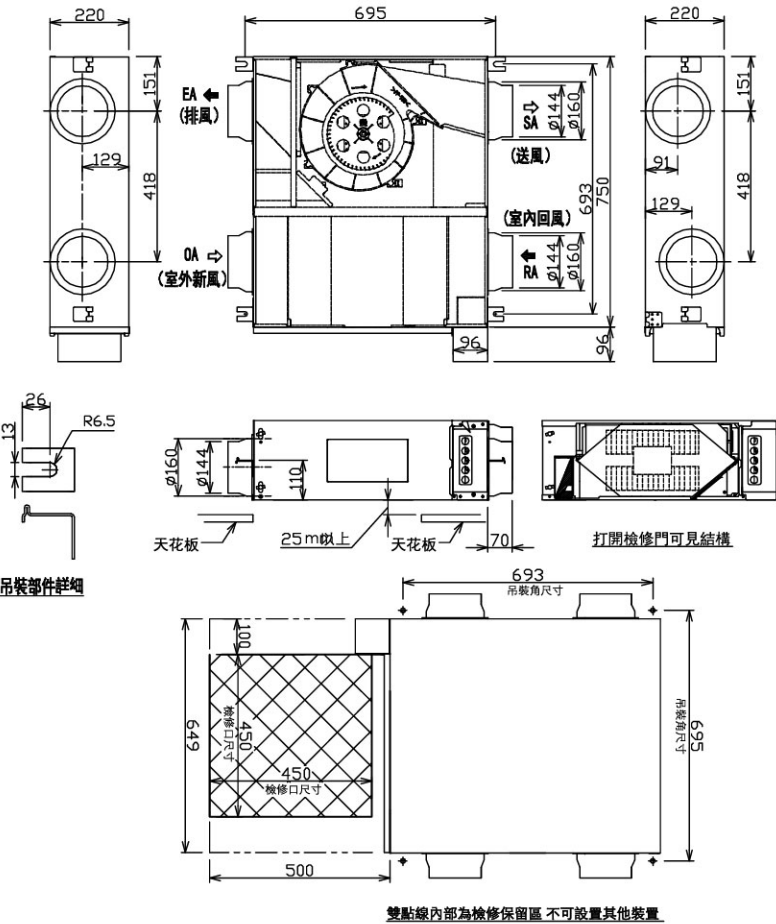


靜壓風量特性曲線圖

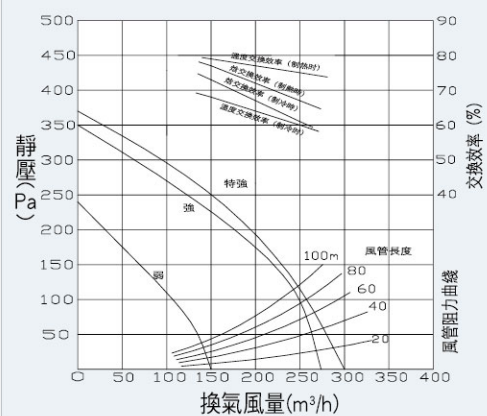

接線配置圖


FY-E25DZ1AW (220V) 控制器另購

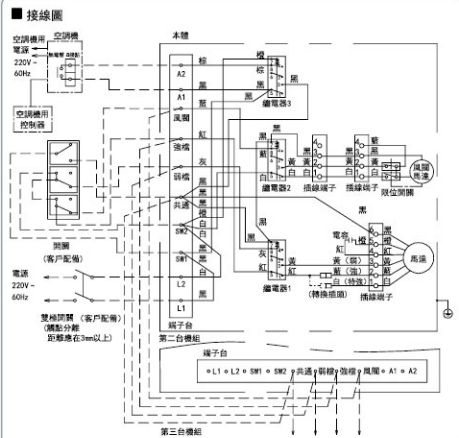


FY-E35DZ1AW 設計.施工用圖

單位：mm (毫米)

* 請於主機下方預留檢修口(檢修口尺寸：450x450mm)

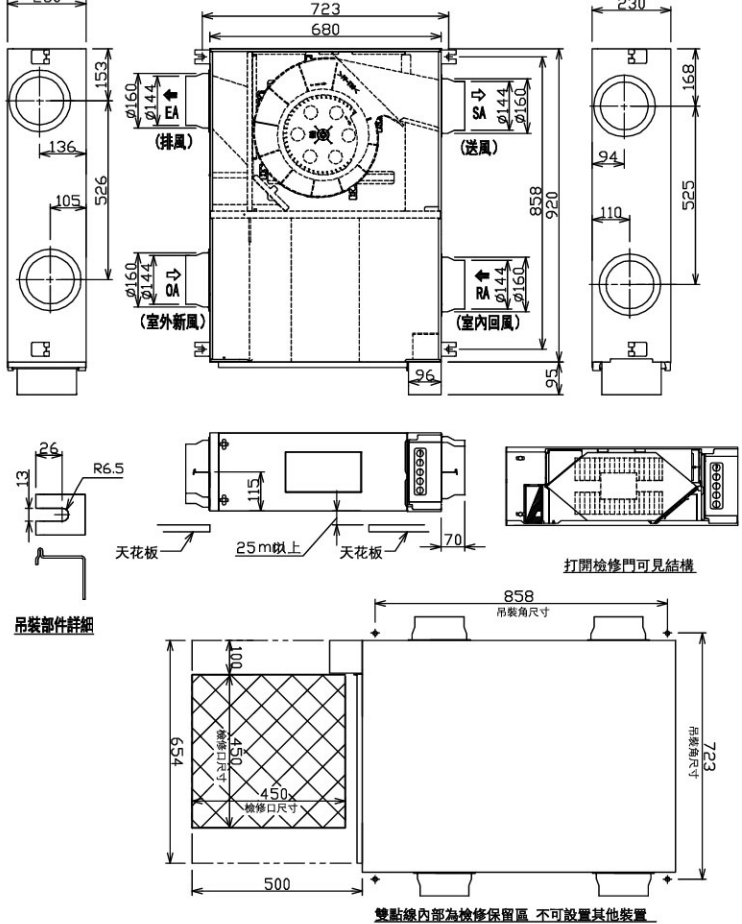


靜壓風量特性曲線圖

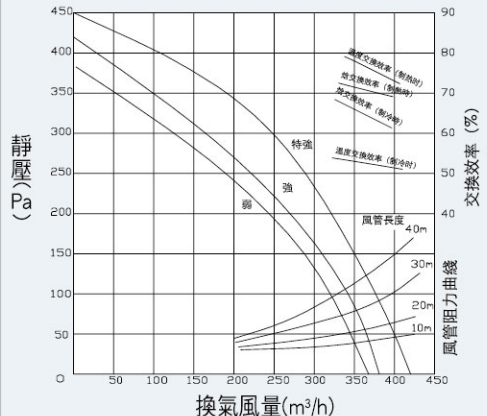

接線配置圖

FY-E35DZ1AW (220V) 控制器另購

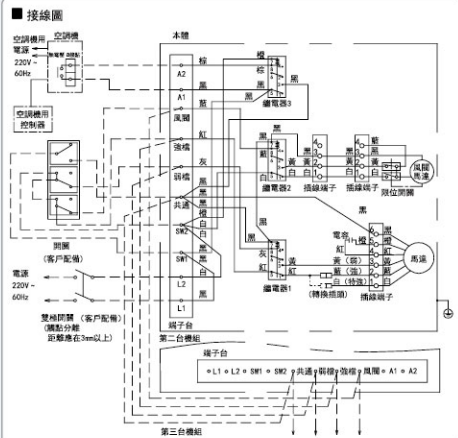


FY-E50DZ1AW 220V

適用坪數 ~100 坪

風量：500 m³/h

適用管道直徑 Ø200

適用坪數計算基準：以居家空間，樓高3公尺，
每小時0.5次換氣

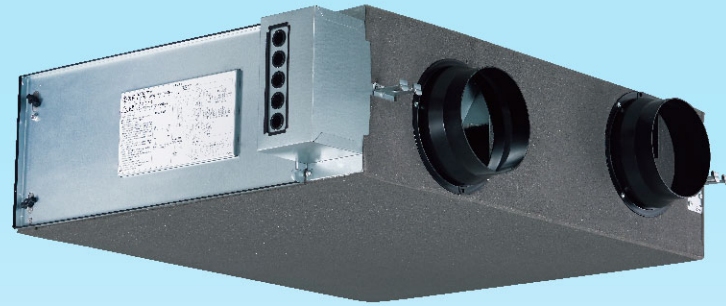

FV-47CZ1R 110V

適用坪數 ~15 坪（限單一空間使用）

風量：70 m³/h

適用管道直徑 Ø100

適用坪數計算基準：以居家空間，樓高3公尺，
每小時0.5次換氣



高效過濾網 空調連動 雙換氣模式 高效節能 24小時換氣 低噪音

高效節能 24小時換氣 低噪音 安裝簡易 設計美觀

電源	風量調整	輸入功率 [W]	電流 [A]	風量 [m³/h]	機外靜壓 [Pa]	溫度交換效率[%]		全熱交換效率[%]		噪音 [dB(A)]	重量 [kg]
						冷房	暖房	冷房	暖房		
220V~60Hz	特強	376	1.71	500	120	53	78	66	70	38	45
	強	344	1.56	500	50	53	78	66	70	37.5	
	弱	210	0.95	360	0	58	78	66	72	32	

電源	風量[m³/h]		輸入功率 [W]	電流 [A]	全熱交換效率[%]		噪音 [dB(A)]	重量 [kg]
	排氣	供氣			制冷時	制熱時		
110V~60Hz	強	70	45	18.5	40	50	33	8.5
	弱	45	30	15			26	


以弱風運轉24小時，每個月花費約664元 以331-500度為平均家庭用電量，根據台電2012年10月起實施夏季(6-9月)電價為4.39元，每月為30天為計算標準。

以弱風運轉24小時，每個月花費約48元 以331-500度為平均家庭用電量，根據台電2012年10月起實施夏季(6-9月)電價為4.39元，每月為30天為計算標準。


FY-E50DZ1AW 設計.施工用圖

單位：mm (毫米)

* 請於主機側方預留檢修口(檢修口尺寸：450x450mm)

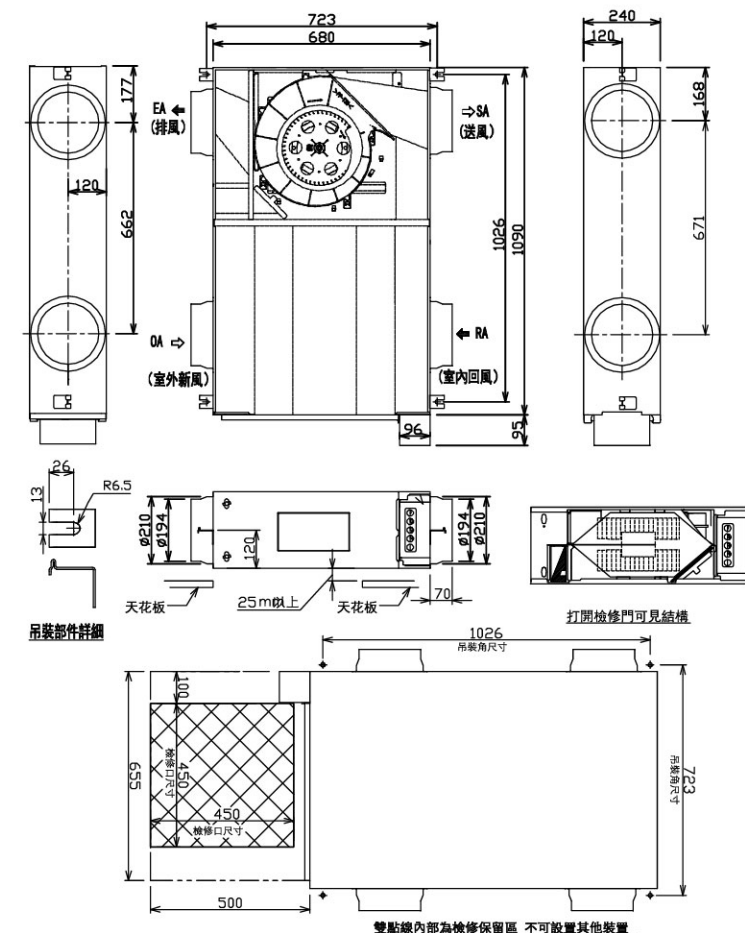


靜壓風量特性曲線圖

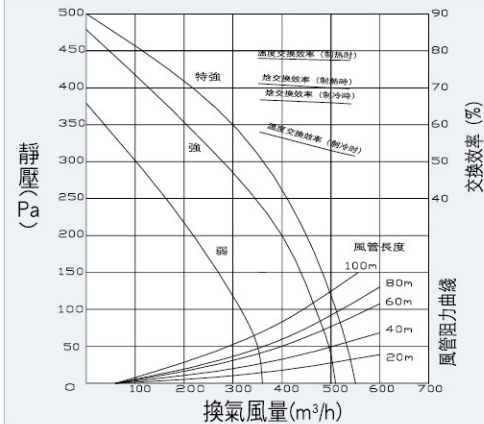

接線配置圖


FY-E50DZ1AW (220V) 控制器另購

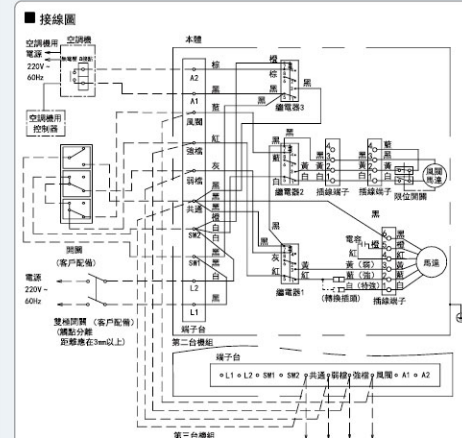


* 電源電線和開關之間的連接線推薦使用60227IEC10型，規定的額定電壓為300V/500V的電線(硬線)，各線芯的公稱截面積為1.5mm²規格。

FV-47CZ1R 設計.施工用圖

單位：mm (毫米)

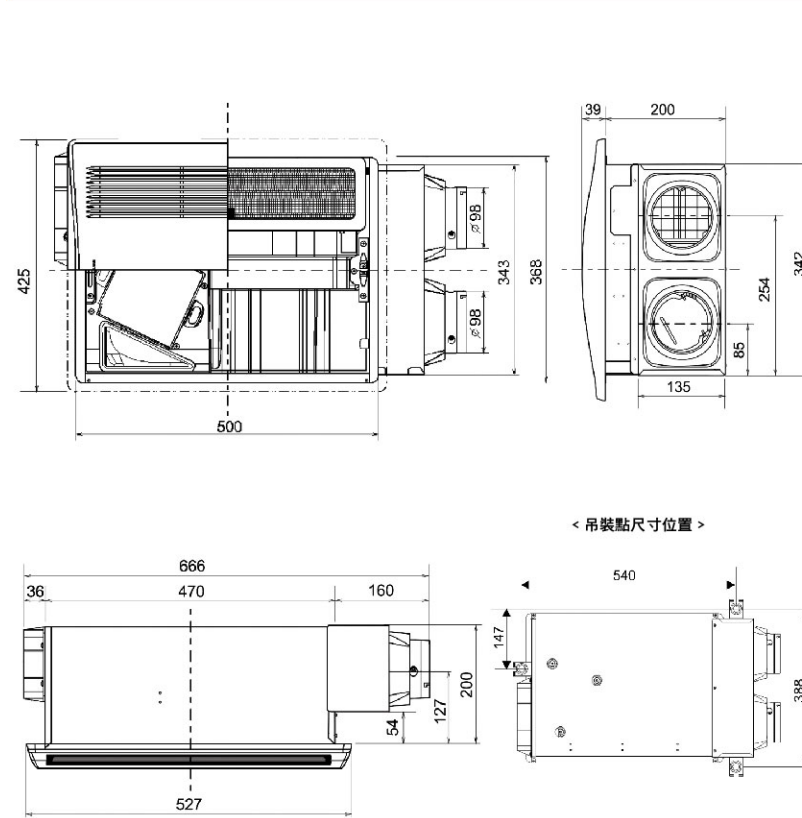

靜壓風量特性曲線圖

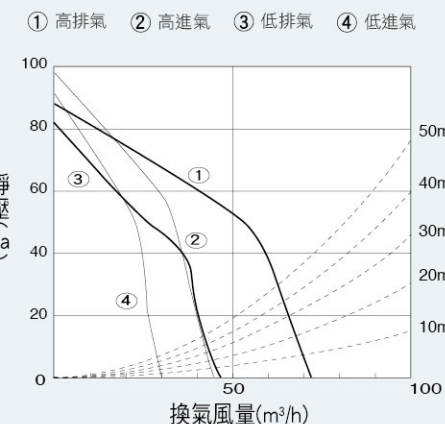

接線配置圖

FV-47CZ1R (110V) 控制器另購

