Panasonic

Test Report

nanoe™ device inhibits activity of adhered influenza virus (H1N1 subtype) by 99.9% in 2 hours

Test outline

(1)Testing organisation: Kitasato Research Center for Environmental Science
(2)Test subject: Influenza virus (H1N1 subtype)
(3)Test volume: 1,000L enclosed box (1×1×1m)
(4)Test result: Inhibited 99.9% in 2 hours
(5)Report No.: 21_0084_1

Test ambient

1,000L box

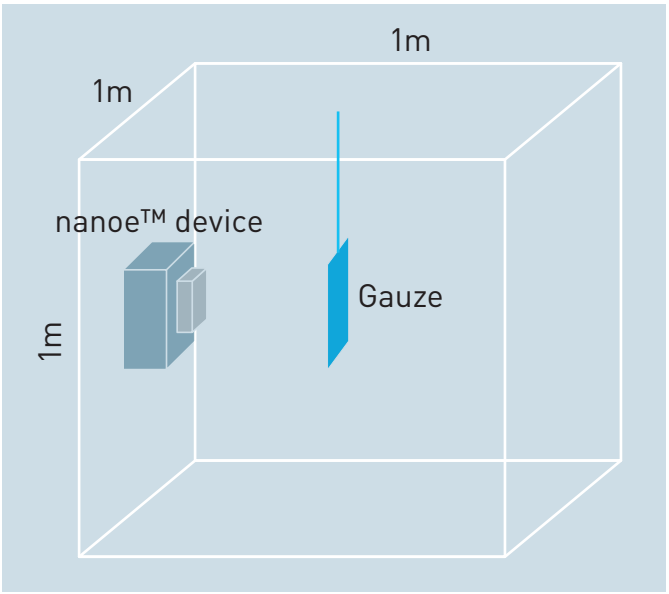

Test result

H1N1 subtype

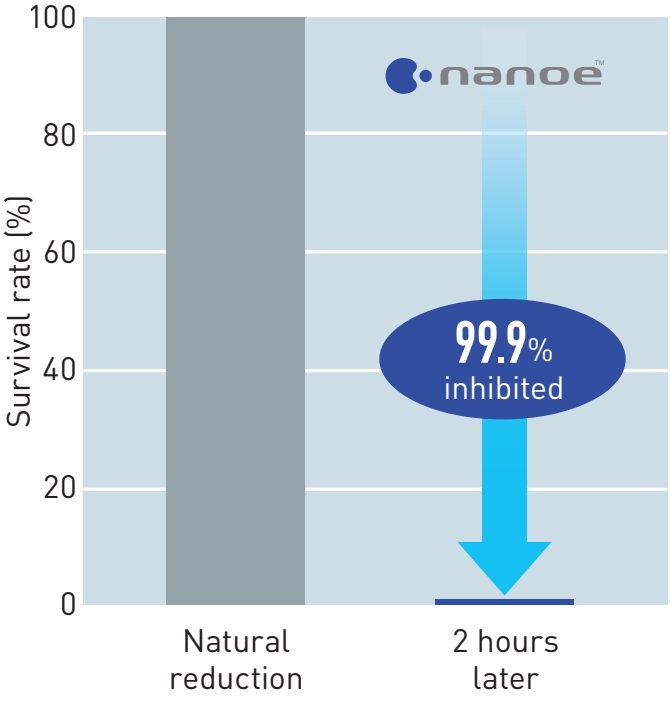

217084／21_0084_1

パナソニック電工株式会社
パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社 殿

試 験 報 告 書

nanoe のウイルスに対する除菌性能評価試験

北環発 21_0084_1 号
平成 21 年 10 月 16 日

神奈川県相模原市北里１丁目１５番１号
財団法人 北里環境科学センター
理事長 伊 藤 俊 洋

試験内容を公表する場合は、事前に当センターの承諾が必要です。
また、本報告書記載の試験結果は供試品に対するものであり
荷口（ロット）全体の品質を証明するものではありません。