

## Test Report


**nanoe™ X device inhibits activity of adhered candida albicans by 99.4% in 2 hours**

### Test outline

- (1) Testing organisation: Chiba University, Medical Mycology Research Center
- (2) Test subject: Adhered candida albicans
- (3) Test volume: 45L enclosed box (350×350×400mm)
- (4) Test result: Inhibited 99.4% in 2 hours


#### Test ambient

45L box

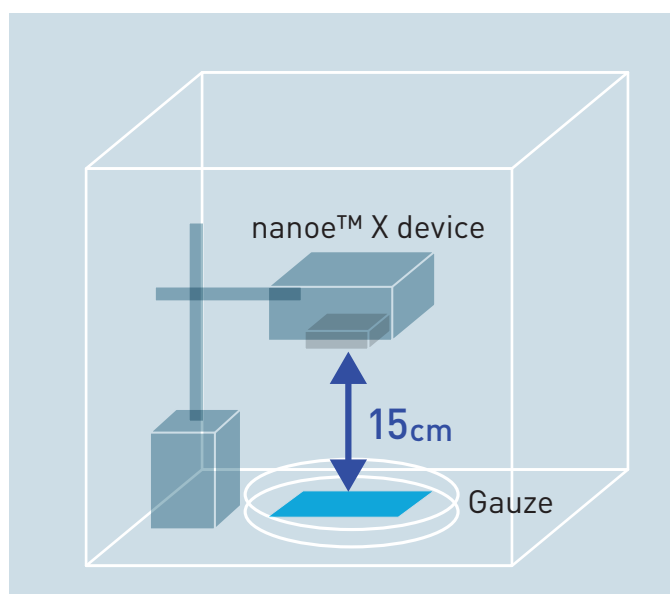

#### Test result

Candida albicans

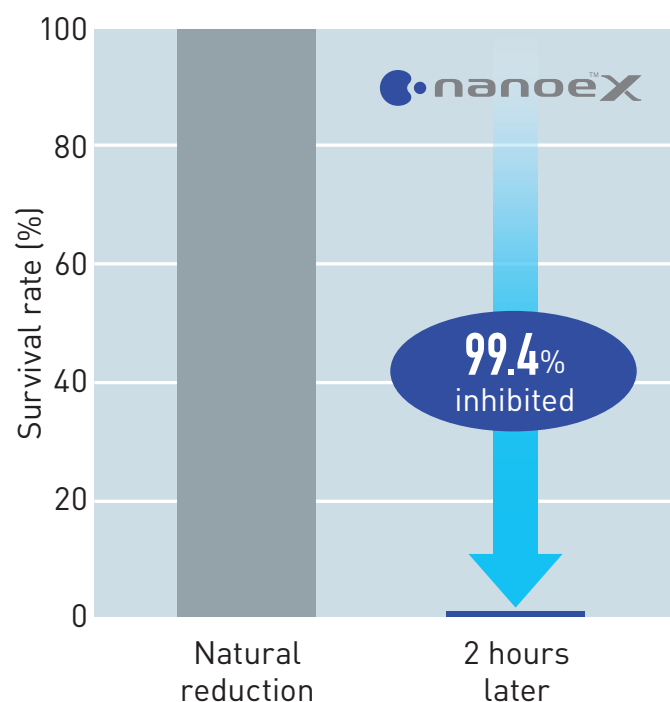

平成 24 年 1 月 18 日

パナソニック株式会社 殿

静電霧化微粒子水(ナノイー)によるカンジダの  
不活化効果検証実験

報告書

千葉大学真菌医学研究センター

矢口

