

## Test Report


**nanoe™ device inhibits adhered carcinogen/dibenzo [a,h] anthracene [DHa] by over 81% in 8 hours**

### Test outline

- (1) Testing organisation: Panasonic Product Analysis Center
- (2) Test subject: Adhered dibenzo [a,h] anthracene [DHa]
- (3) Test volume: 36L enclosed box (300×300×400mm)
- (4) Test result: Inhibited 81% in 8 hours
- (5) Report No.: Y13NF145


### Test ambient

36L box

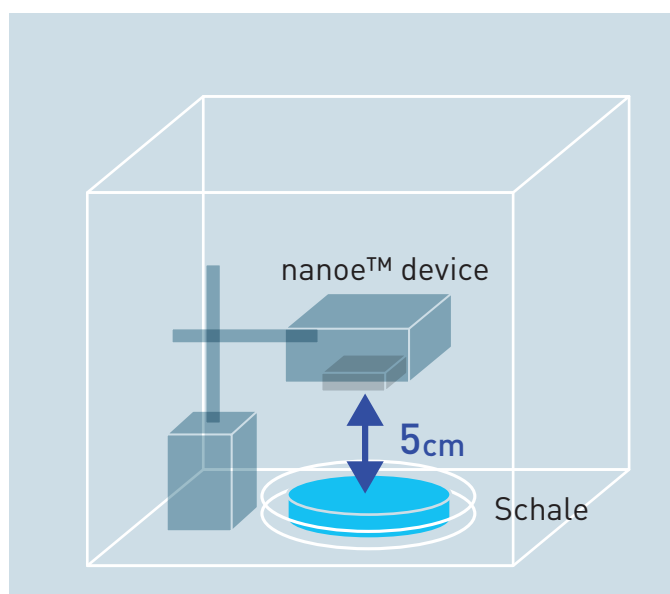

### Test result

Dibenzo [a,h] anthracene [DHa]

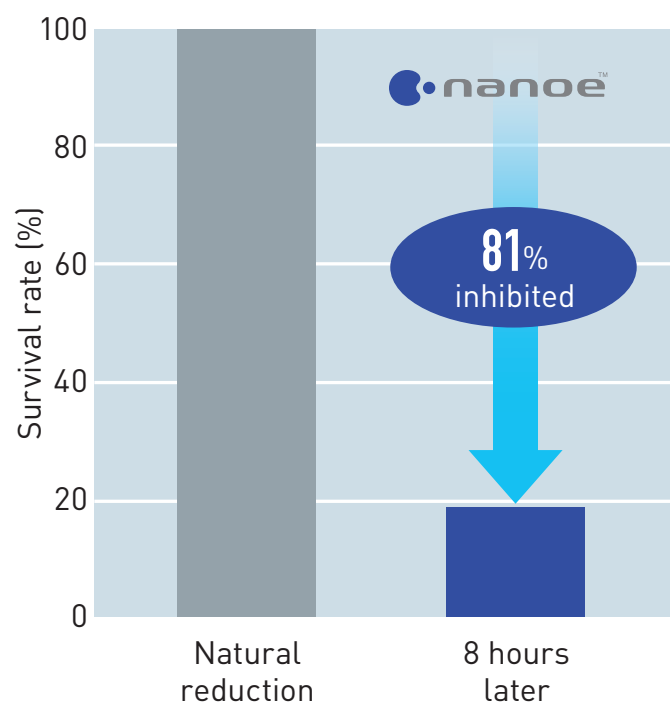

パナソニック株式会社  
アプライアンス社  
ホームアプライアンス開発センター

## 分析・解析結果報告書

---

報告書番号:Y13NF145

件名:多環芳香族の分解評価(5)

---

2014年 1月 8日

パナソニック株式会社  
解析センター  
分析解析サポートグループ

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地  
TEL:06-6908-5913 FAX:06-6906-1851  
<http://iweb.mei.co.jp/cont/aec/>

