


Âm trần Cassette 4 hướng thổi (Loại U2)

Kích thước



Dàn lạnh: S-22MU2E5B, S-28MU2E5B, S-36MU2E5B, S-45MU2E5B, S-56MU2E5B, S-60MU2E5B, S-73MU2E5B, S-90MU2E5B

Đơn vị: mm

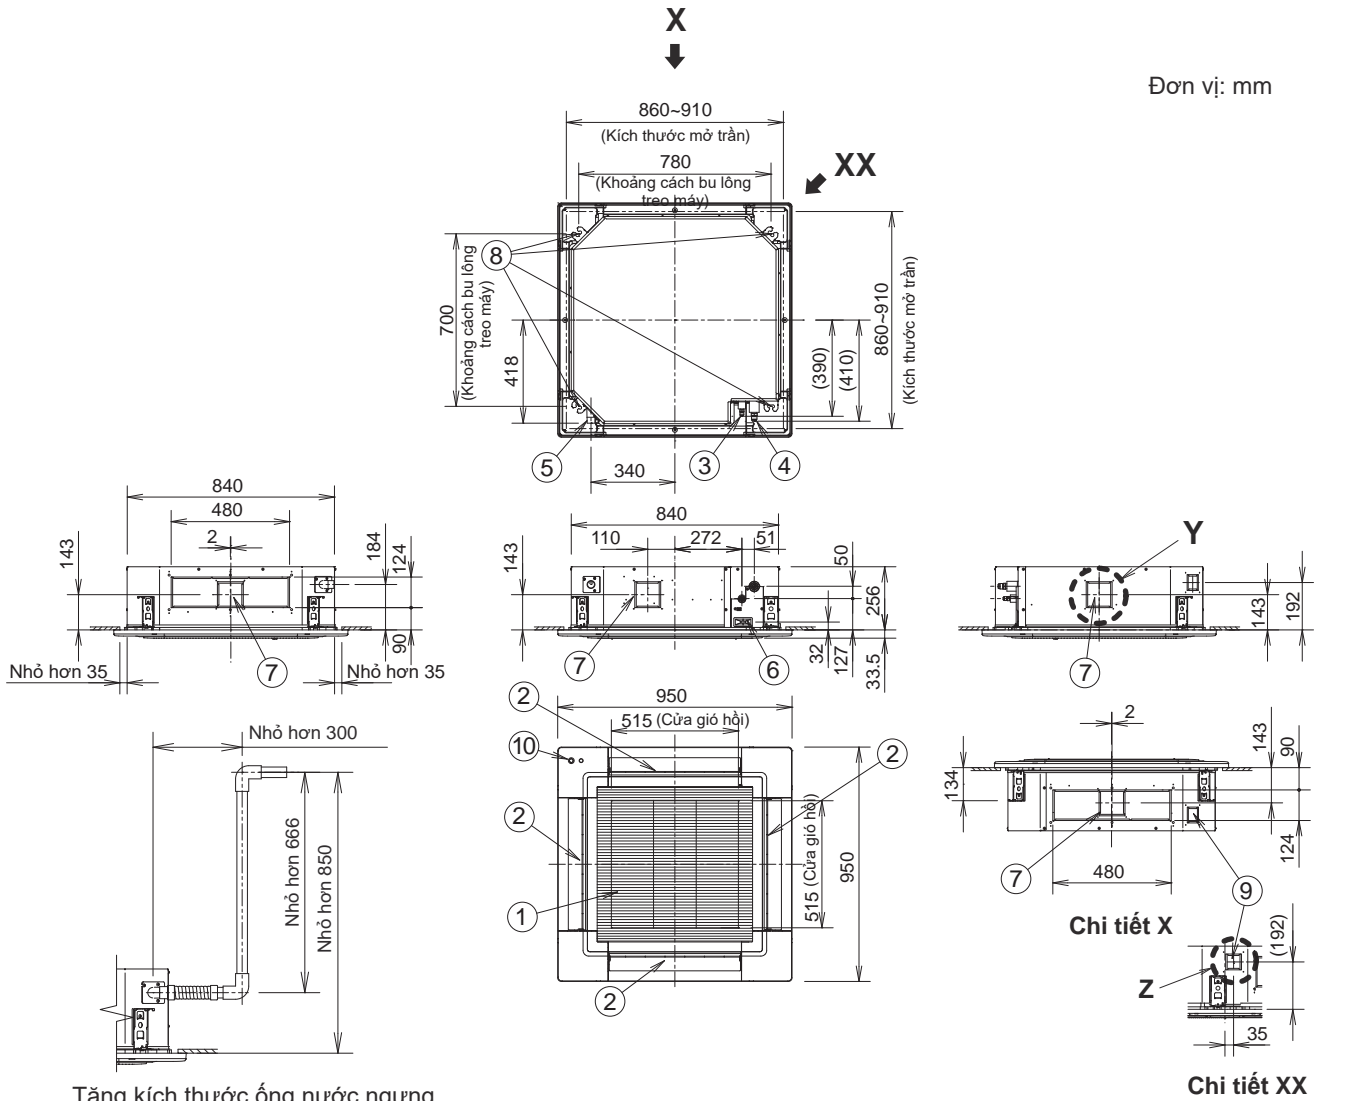


Tăng kích thước ống nước ngưng

Chiều dài của ty treo được chọn để có khe hở tối thiểu 30 mm giữa mặt dưới trần nhà và đáy dàn lạnh (tối thiểu 18 mm trở lên giữa bề mặt trên của trần và đáy dàn lạnh) như minh họa trong hình bên phải. Nếu ty treo quá dài sẽ tiếp xúc với tấm trần và không thể thi công được.

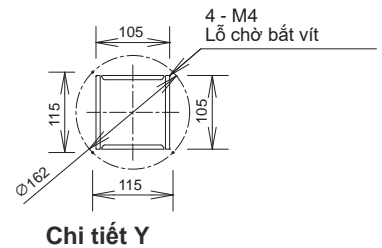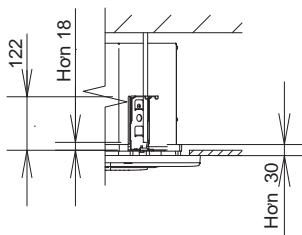

Chi tiết Y

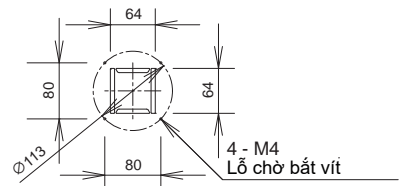

Chi tiết Z

①	Cửa gió hồi
②	Cửa gió cấp
③	Ống gas lỏng Loại 22-56 ϕ 6.35 (loe ống), Loại 60-90 ϕ 9.52 (loe ống)
④	Ống gas hơi Loại 22-56 ϕ 12.7 (loe ống), Loại 60-90 ϕ 15.88 (loe ống)
⑤	Cửa nối ống thoát nước ngưng VP25 (OD ϕ 32)
⑥	Cửa đi dây điện nguồn
⑦	Cửa kết nối ống gió (ϕ 150)
⑧	Tai treo dàn lạnh (Lỗ dài 4-12x30)
⑨	Cửa nối ống gió tươi (ϕ 100) *
⑩	Cảm biến ECONAVI (Chỉ áp dụng với CZ-KPU3A)

* Cần nối mặt bích khi nối ống gió tươi (mua trên thị trường).

<Kích thước lưới lọc>

520 x 520 x 15

